


単位 mm

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
65	90 ±2	33 ±2	90 ±2	125	68	125
75	100 ±2	38 ±2	100 ±2	140	78	140
100	128 ±2	45 ±2	128 ±2	178	95	178

注1. 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする

2. L1、L2及びL3は基準寸法を示す

品名	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	略号	WLT
	90°大曲がり両Y	制定	2001.04.01
図番	S-DV-WLT-01	改定	2019.04.25
信越ポリマー株式会社			

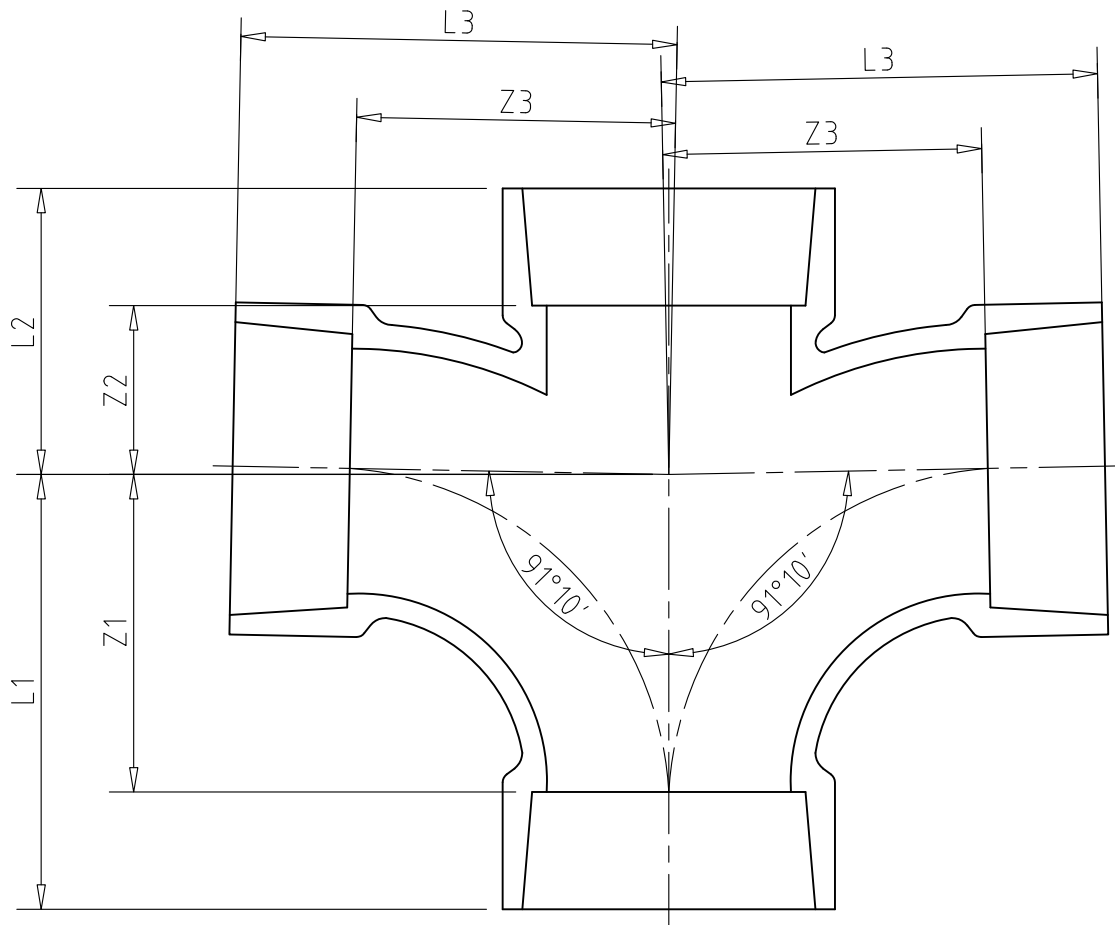

単位 mm

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
100X 75	100 ±2	40 ±2	110 ±2	150	90	150
125X100	128 ±2	52 ±2	140 ±2	193	117	190

- 注1. 流れ角度 $91^{\circ}10'$ の許容差は $\pm 30'$ とする  
 注2. L1、L2及びL3は基準寸法を示す

品名	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	略号	WLT
	径違い $90^{\circ}$ 大曲がり両Y	制定	2001.04.01
図番	S-DV-WLT-02	改定	2019.04.25
信越ポリマー株式会社			